



Znaki przeciwpożarowe (PPOŻ.) produkowane przez firmę ANRO spełniają wymagania określone w Polskiej Normie PN-92/N-01256/O1 oraz PN-EN ISO 7010:2012. Są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Znakami przeciwpożarowymi powinny być oznaczone następujące miejsca:

- miejsca usytuowania sprzętu przeciwpożarowego,
- miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
- miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej i materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
- drabiny ratunkowe, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji i miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

Standardowe materiały wykorzystywane w produkcji:

- płyty fotoluminescencyjne (także samoprzylepne),
- folia samoprzylepna,
- płyta PVC,
- blacha aluminiowa.

Technologia nadruku farbą fotoluminescencyjną na:

- folii samoprzylepnej,
- płycie PVC,
- płycie PVC samoprzylepnej,
- płycie LUX samoprzylepnej,
- aluminium.

Znaki PPOŻ. wykonujemy również w dowolnym formacie, według indywidualnych wymagań.

INFO

E: biuro@anro.net.pl T: 32 67 242 48



OCHRONA PPOŻ.

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	F001	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		F008	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Gaśnica				Stała bateria gaśnicza			
	F002	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		F009	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Hydrant				Gaśnica na wózku			
	F003	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		F010	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Drabina pożarowa				Generator pianotwórczy			
	F004	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		F011	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej				Zraszacz wodny			
	F005	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		F012	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Alarm pożarowy				Instalacja gaśnicza			
	F006	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		F013	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Telefon alarmowania pożarowego				Stała butla gaśnicza			

Znaki Ochrony PPOŻ. wg PN-EN ISO 7010:2012

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	F014	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		F015	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Zdalna stacja gaśnicza				Czujnik ognia			

Znaki Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	1P	CFH	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		5P	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Hydrant wewnętrzny				Zestaw sprzętu pożarniczego			
	2P	CFH	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		6P	CFH	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Gaśnica				Uruchamianie ręczne			
	3P	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		7P	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Telefon do użycia w stanie zagrożenia				Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu poż. lub urządzenia ostrz.			
	4P	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		8P	CF	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Alarmowy sygnalizator akustyczny				Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu poż. lub urządzenia ostrz.			

OCHRONA PPOŻ.

Znaki Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	9P	C F	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		13P	C F	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Drabina pożarowa				Zakaz gaszenia wodą			
	10P	C F	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		14P	C	F P
Nie zostawiać				Niebezpieczeństwo pożaru materiały łatwo zapalne			
	11P	C F H M	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		15P	C	F P
Zakaz używania otwartego ognia Palenie tytoniu zabronione				Niebezpieczeństwo pożaru materiały utleniające			
	12P	C F H M	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		16P	C	F P
Palenie tytoniu zabronione				Niebezpieczeństwo wybuchu materiały wybuchowe			

OCHRONA PPOŻ.

Znaki Ochrony PPOŻ. z podpisem

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	10P/1	C1 F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		11P/1	C1 F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
Nie zostawiać				Zakaz używania otwartego ognia -Palenie tytoniu zabronione			

Znaki Ochrony PPOŻ. z podpisem

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	Zakaz palenia	12P/1	C1 F1 F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		Niebezpieczeństwo pożaru	14P/3	P F P
	Palenie tytoniu zabronione na terenie całego obiektu	12P/2	C1 F1 F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		Materiały utleniające	15P/1	P F P
	Palenie tytoniu zabronione na terenie całego zakładu	12P/3	C1 F1 F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		Materiały wybuchowe	16P/1	P F P
	Palenie tytoniu zabronione na terenie całego budynku	12P/4	C1 F1 F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		Niebezpieczeństwo wybuchu	16P/2	P F P
	Materiały łatwo zapalne	14P/1	P F P		Uwaga! Materiały wybuchowe	16P/3	P F P
	Uwaga! Materiały łatwopalne	14P/2	P F P		Strefa zagrożenia wybuchem	16P/4	P F P

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	17P	C1F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		23P	C1F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
	18P	C1F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		24P	C1F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
	19P	C1F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		25P	C1F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
	20P	C1F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		26P	C1F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
	21P	C1F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		27P	C1F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
	22P	C1F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		28P	CMN	F P

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	29P	C1 F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		31P	C1 F1 H1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
	30P	C1 F1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL		32P	C1	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL

OCHRONA PPOŻ.
Znaki uzupełniające

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	40P	L	F P		43P	L	F P
	41P	L	F P		44P	C	F P
	42P	L	F P		45P	B	F P

OCHRONA PPOŻ.

Znaki uzupełniające

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	46P	B	F P		51P	L	F P
Brama pożarowa				Zakaz palenia na terenie całego zakładu			
	47P	B	F P		52P	L	F P
Zakaz używania otwartego ognia				Zakaz palenia Na terenie całego budynku			
	48P	B	F P		53P	B	F P
Palenie tytoniu zabronione				Palenie tytoniu zabronione			
	49P	L	F P		54P	B	F P
Uwaga! Strefa zagrożenia pożarowego				Zakaz palenia			
	50P	L	F P	 Potrzebujesz nietypowego znaku? Wybierz piktogram, który chcesz zastosować, dobierz odpowiedni rozmiar i przygotuj tekst podpisu, a resztę pozostaw nam. Przygotujemy projekt i wycenę specjalnie dla Ciebie.			
Zakaz palenia na terenie całego obiektu							

JAK ZAMAWIAĆ ZNAKI?

Symbol
znaku 11P



11P Format

F



11P F Materiał

PL



11P F PL

POPRAWNE OZNACZENIE

Systemy przestrzennego montażu znaków

Systemy montażu znaków zostały opracowane z myślą o ułatwieniu ekspozycji niezbędnego oznakowania w czytelny sposób. Możemy wskazać dwa podstawowe rodzaje systemów montażu:

- wysięgniki do znaków
- przestrzenne bryły prezentacyjne.

Typowym przeznaczeniem wysięgników do znaków jest prezentacja oznakowania w sposób ułatwiający nawigację w pomieszczeniach o nietypowym układzie. Przestrzenne bryły ekspozycyjne służą m.in. do demonstracji oznakowań hydrantu i podobnych znaków specyficznych, takich jak na przykład znak „punkt zbiórki ewakuacyjnej”. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu zapewniają trwałą i estetyczną ekspozycję oznakowania.



Wysięgniki

Wysięgniki do znaków stanowią funkcjonalne rozwiązanie pozwalające na przestrzenną prezentację piktogramów. Jest to kluczowe dla skutecznego oznaczania szlaków ewakuacji lub miejsc składowania sprzętu przeciwpożarowego w miejscach, w których tradycyjne oznaczenie byłoby niedostrzegalne bądź niemożliwe do zastosowania.

Wysięgniki są wykonane z PVC o grubości 1,5 mm. Piktogramy zgodnie z wybraną przez klienta treścią mogą być drukowane bezpośrednio na materiale wysięgnika, co pozwala na uzyskanie najwyższej trwałości oznaczenia.



W-02

C F

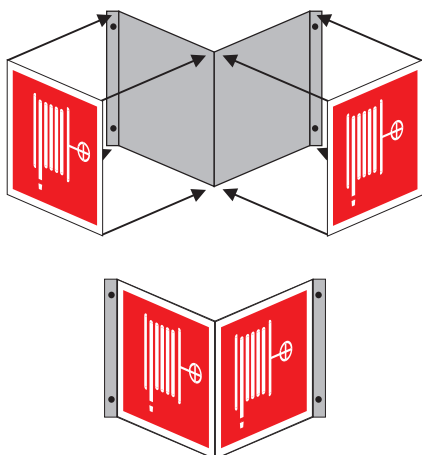

W-01

C F

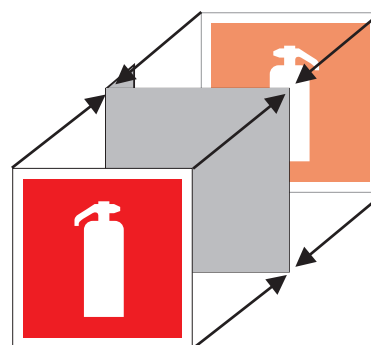

Przestrzenny montaż znaków

System przestrzennego montażu znaków ANRO został opracowany do wielokierunkowej prezentacji oznakowania bezpieczeństwa, przede wszystkim oznaczenia hydrantu i znaków informacyjnych takich jak znak „Miejsce zbiórki do ewakuacji”. Bryła przestrzenna jest dostępna w następujących rozmiarach (wymiar stanowi pole montażu znaku):


FORMATY:

200x300 mm
350x500 mm
500x650 mm



FORMATY:

200x200 mm
350x350 mm
500x500 mm

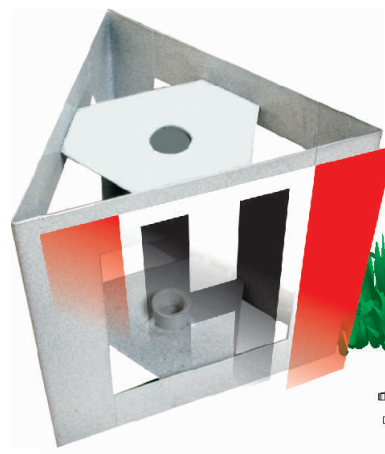

Kształt i konstrukcja:

bryła przestrzenna oraz słupek

Materiał:

stal ocynkowana

Cechy:

- Duża odporność na warunki atmosferyczne,
- Łatwy montaż,
- Wysoka sztywność przy mniejszym ciężarze.

Skrzynki przeciwpożarowe, skrzynki na gaśnice

Skrzynka przeciwpożarowa wielofunkcyjna

- Zastosowanie: hale przemysłowe i pomieszczenia produkcyjne
- Materiał: polipropylen
- Kolor: czerwony
- Wymiary zewnętrzne (mm): 645x745x269
- Wymiary wewnętrzne (mm): 592x692x260
- Waga (kg): 6,7
- Pojemność (l): 102
- Zamek na kluczyk dostępny opcjonalnie

nr katalogowy **8500**



SPP

WSZYSTKIE SKRZYNKI SPRZEDAWANE SĄ BEZ WYPOSAŻENIA!

Możliwe konfiguracje:

Skrzynka na dwie gaśnice

SPP1



Skrzynka na ekwipunek przeciwpożarowy

SPP2



Skrzynka na wąż przeciwpożarowy

SPP3



Skrzynka na bęben z wężem przeciwpożarowym

SPP4



Apteczka

AP1



OCHRONA PPOŻ.

Skrzynki przeciwpożarowe, skrzynki na gaśnice

Skrzynka na gaśnicę 6/9kg (z szybą)



- Skrzynka na gaśnicę o średnicy 150 -170 mm oraz 170 -190 mm
- Zastosowanie: auta transportowe, stacje paliw
- Materiał: polipropylen
- Kolor: czerwony
- Wymiary zewnętrzne (mm): 675x310x250
- Wymiary wewnętrzne (mm): 612x229x150
- Waga (kg): 5,0
- Pojemność (l): 31

nr katalogowy **82020**

Skrzynka na gaśnicę w transporcie 6kg



- Skrzynka na gaśnicę o średnicy 150 - 170 mm
- Zastosowanie: auta transportowe, stacje paliw
- Materiał: polipropylen
- Kolor: czerwony
- Wymiary zewnętrzne (mm): 611x310x250
- Wymiary wewnętrzne (mm): 552x229x150
- Waga (kg): 3,5
- Pojemność (l): 28,5

nr katalogowy **82050**

Skrzynka na gaśnicę w transporcie 6kg (z szybą)



- Skrzynka na gaśnicę o średnicy 150 - 170 mm
- Zastosowanie: auta transportowe, stacje paliw
- Materiał: polipropylen
- Kolor: czerwony
- Wymiary zewnętrzne (mm): 611x310x250
- Wymiary wewnętrzne (mm): 552x229x150
- Waga (kg): 3,5
- Pojemność (l): 28,5

nr katalogowy **82070**

Kontrolki gaśnic

szukaj w: **ZNAKI RÓŻNE** str. 126