

Instrukcja uruchomieniowa dla wentylatorów MA

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu


Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do chłodzenia układów elektronicznych, urządzeń elektrycznych.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

- Podłączyć urządzenie zgodnie z polaryzacją do odpowiedniego napięcia.
- Podłączyć dodatkowy kondensator zgodnie z poniższym rysunkiem. Kondensator pomaga w tłumieniu zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez układ. Jeśli urządzenie jest już zgodne z dyrektywą EMC, nie jest niezbędne podłączanie kondensatora do układu.

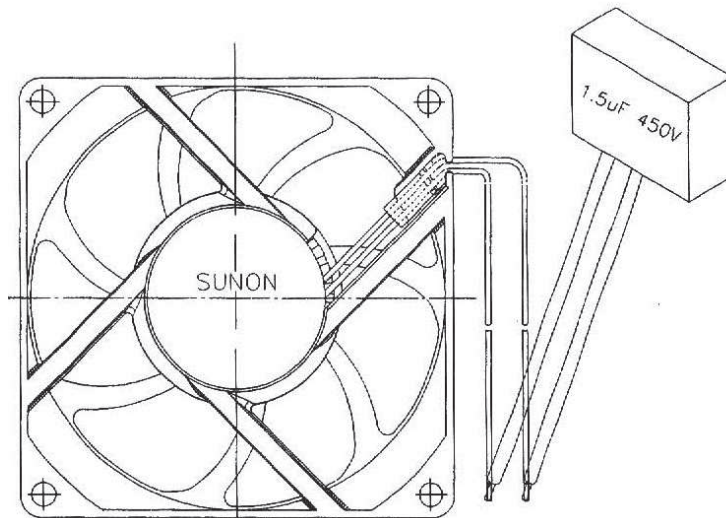

4. Środki ostrożności

- Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia.
- Instalacja i podłączenie elektryczne wentylatora z filtrem musi być wykonane przez fachowca z branży elektrycznej z zachowaniem obowiązujących przepisów miejscowych zakładów energetycznych.
- Ponieważ urządzenie montowane jest na stałe, konieczna jest instalacja odłącznika wszystkich biegunów.
- Instalacja musi zapewnić odpowiednie środki ochronne i zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym.
- Wentylator z filtrem jest urządzeniem ochrony klasy I, z uziemieniem.
- Urządzenia nie wolno używać, jeśli zostało ono uszkodzone lub nie pracuje poprawnie.
- Nie dotykać pracującego wentylatora, grozi obrażeniami ciała.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN