

Multimetreler ve Ölçü Aletleri Hızlı Kurulum Kılavuzu


1. Giriş

Değerli Müşterimiz! TME'den yaptığınız alışveriş için teşekkür ederiz! Çevreyi korumak adına sizin için bu hızlı başlangıç kılavuzunu hazırladık. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Lütfen www.tme.eu adresini ziyaret edin. Bu kılavuzdaki çizimler yalnızca örnek görüntülerdir ve gerçek ürünle farklılık gösterebilir. Ancak bu, ürünün temel özelliklerini değiştirmez.

2. Uygulama

Bu cihaz elektriksel ölçümler yapmak için tasarlanmıştır.

3. Cihazın kurulumu ve kullanımı

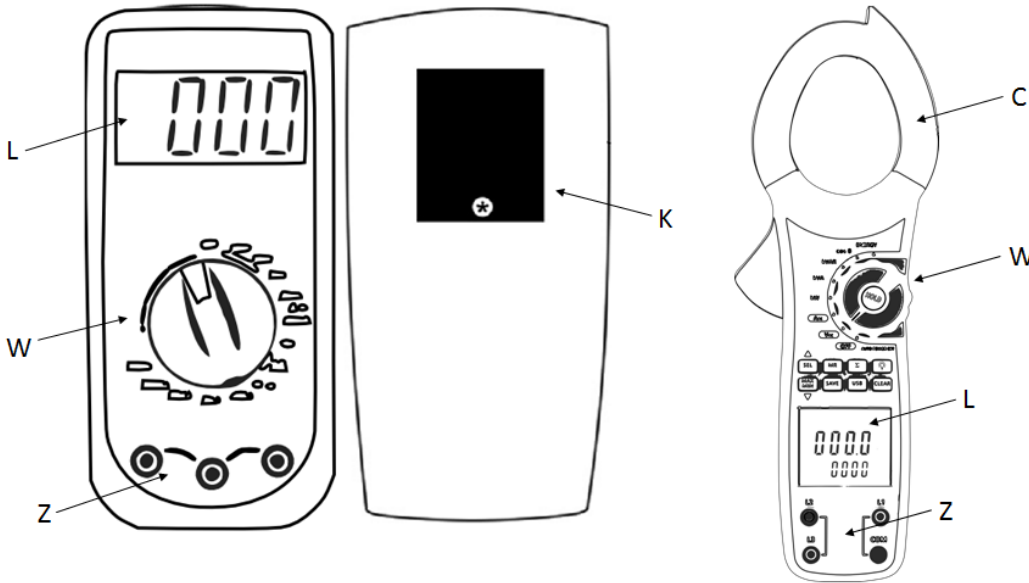

L - LCD ekran

W - Aralık seçici/güç düğmesi

Z - Test uçları soketleri

K - Pil kapağı

C - Ölçüm pensleri

- Test uçlarını ve/veya güç kablolarını gerekiyorsa ölçü aletinin ilgili terminallerine bağlayın.
- Fonksiyon/aralık seçici anahtarını istenen konuma getirin. Ölçülen sinyalin değeri bilinmiyorsa, en yüksek ölçüm aralığını seçin.
- Test problemlerini dokundurun veya ölçüm yapmak için ilgili düğmeye basın.
- Giriş sinyal değerini izleyin.




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN

- "Aşım (overrange), LCD ekranda görüntülenene ilgili sembolle gösterilir. Bu sembolü gördüğünüzde aşımın nede-nini ortadan kaldırın. Daha yüksek bir aralık seçin veya zaten en yüksek aralık seçiliyse ölçümü derhal durdurun. Direnç ölçümü sırasında aşım, açık devre veya çok yüksek direnç anlamına gelir."
- Pili değiştirmek için, vidaları sökerek veya mandalı gevşeterek pil kapağını açın, pili değiştirin ve kapağı kapatın.

4. Uyarılar

- Tüm fonksiyonlar için hiçbir zaman maksimum giriş değerlerini aşmayın.
- Klemensler arasında veya klemens ile toprak arasında, cihaz üzerinde belirtilen ve işaretlenmiş olan anma geriliminden daha yüksek bir gerilim uygulamayın.
- Seçilen ölçüm için uygun terminalleri, fonksiyonları ve aralıkları kullanın.
- Sigortanın akım değerini aşan akımlar için akım ölçümü yapmaya çalışmayın.
- Ölçüm fonksiyonunu değiştirmeden önce test uçlarını ölçüm devresinden çıkarın.
- Direnç, süreklilik, diyot veya kapasitans ölçmeden önce gücü kapatın ve tüm yüksek voltajlı kapasitörleri boşaltın.
- Cihaz hasarlıysa kullanmayın. Cihazı kullanmadan önce muhafazayı inceleyin. Çatlak veya kırık parça olmadı-ğından emin olun. Konnektörlerin çevresindeki yalıtımı dikkatlice kontrol edin.
- Cihazı çalıştırmadan önce pil kapağının kapalı ve kilitli olduğundan emin olun.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa kullanmayın. Koruma zayıflamış olabilir. Cihazın doğru çalıştığından emin değilseniz servise götürün.
- Elektrik bağlantılarını yaparken önce siyah test ucunu, ardından kırmızı test ucunu bağlayın; sökerken önce kırmızı test ucunu, sonra siyah test ucunu çıkarın.
- 30 V AC rms, 42 V AC tepe ve 60 V DC üzerindeki gerilimlerle çalışırken dikkatli olun. Bu gerilimler elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ölçümlere başlamadan önce test uçları ve problemlerin yalıtımının hasar görmediğini ve metalin açıkta olmadığını kontrol edin.
- Hasarlı test uçları yenileriyle değiştirilmelidir.
- Ölçüm sırasında, parmaklarınızı her zaman probun el korumasının arkasında tutun.
- Pil bölmesi kapağını açmadan önce mümkünse test uçlarını cihazdan çıkarın.
- Ekranda düşük pil göstergesi görünüyorsa pili şarj edin veya yeni bir pille değiştirin.
- Cihazın servisi yapılırken yalnızca üretici tarafından belirtilen yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Cihaz patlayıcı ortamlarda kullanılmamalıdır, bu tür koşullar için tasarlanmadıysa.
- Test uçları ve aksesuarlar, ölçü aletinin sahip olduğu güvenlik kategorileriyle aynı olmalıdır.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN